PROFIL PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH

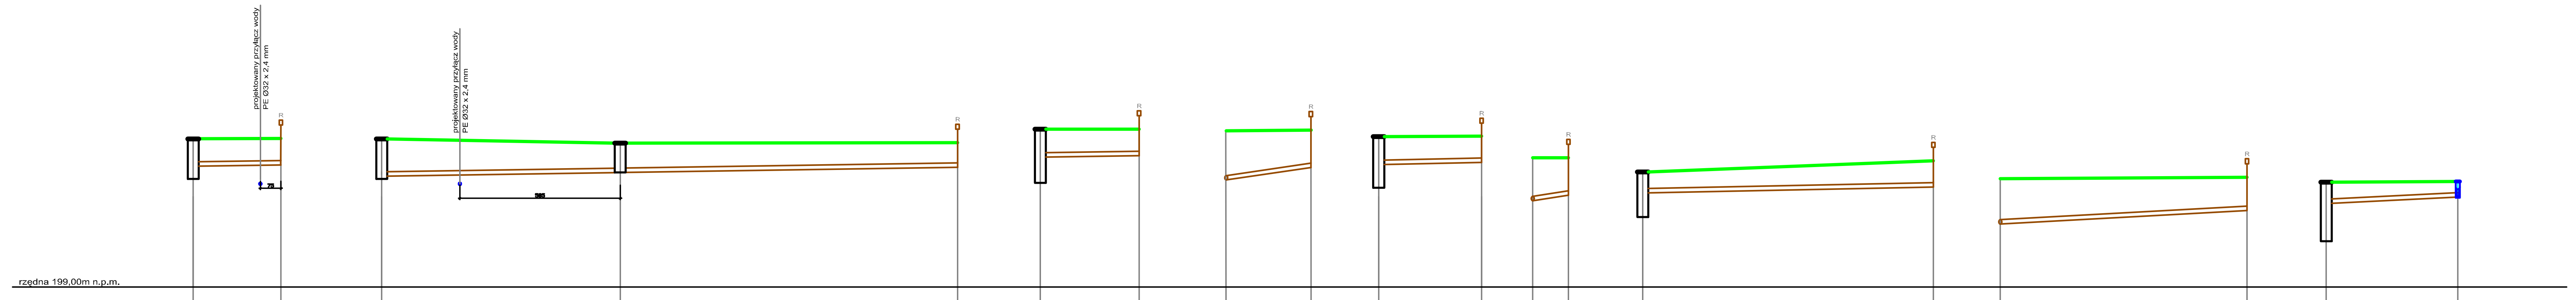

Punkt	Rzędna terenu [m]	Rzędna dna [m]	Zgłębienie [m]
S11	204,40	202,94	-1,46
S11	204,40	203,40	-1,00
SP1	204,41	203,45	-0,96
S11	204,40	202,94	-,146
S11	204,40	203,04	-1,36
S12	204,24	203,17	-1,07
PS2	204,26	203,36	-0,90
S10	204,75	202,79	-1,96
S10	204,75	203,73	-1,02
3	204,75	203,79	-0,96
4	204,69	202,91	-1,78
PS6	204,72	203,36	-1,36
S8	204,48	202,62	-1,86
S8	204,48	203,46	-1,02
PS7	204,50	203,54	-0,96
9	203,71	202,14	-1,57
PS8	203,71	202,35	-1,36
S5	203,19	201,55	-1,64
S5	203,19	202,43	-0,76
PS9	203,60	202,64	-0,96
10	202,95	201,29	-1,66
PS10	203,00	201,79	-1,21
S2	202,82	200,67	-2,15
S2	202,82	202,05	-0,77
ACO	202,85	202,27	-0,58

Odcinek	Długość [m]	Spadek [%]	Średnica [mm] / Materiał
S11 – SP1	3,20	1,5%	Ø160 /PVC-U
S11 – S12	8,70	1,5%	Ø160 / PVC-U
S12 – PS2	12,30	1,5%	Ø160 /PVC-U
S10 – 3	3,60	1,5%	Ø160 /PVC-U
4 – PS6	3,10	14%	Ø160 /PVC-U
S8 – PS7	3,75	1,5%	Ø160 / PVC-U
9 – PS8	1,30	15%	Ø160
S5 – PS9	10,60	2%	Ø160 / PVC-U
10 – PS10	9,00	5%	Ø160 / PVC-U
S2 – ACO	4,80	5%	Ø160 / PVC-U

R - czyszczak z otworem rewizjnym
PS - pion spustowy z dachu
S - studnia kanalizacyjna Ø400 mm
ACO - system odwodnienia liniowego

CZWARTY WYMIAR S.C.
UL.RATUSZOWA 11 / 616
03–450 WARSZAWA

PROJEKT BUDOWLANY
REMONT RATUSZA W PRZEWORSKU

zakres opracowania:	BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ WOKÓŁ BUDYNKU RATUSZA W PRZEWORSKU
inwestor:	URZĄD MIASTA PRZEWORSK
autorzy branżowi:	BIURO TECHNICZNO–HANDLOWE "EMP TERMO" EWA I MAREK PIĘKOŚ SPÓŁKA JAWNA 37–200 PRZEWORSK, UL. GŁĘBOKA 44
podpis:	BRANŻA SANITARNA:
projektant:	mgr inż. MAREK PIĘKOŚ — nr upr 105/93
sprawdzający:	mgr inż. MAREK KOSIOR — nr upr 12/98
nazwa:	PROFIL PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH
skala: 1:100	data: MAJ 2009 — numer: 3