


OZNACZENIA:	
	Przewody zasilające centralnego ogrzewania
----	Przewody powrotne centralnego ogrzewania
Ø16	Średnica przewodu instalacji podłogowej
Q _{wym}	Wymagana moc grzewcza pomieszczenia

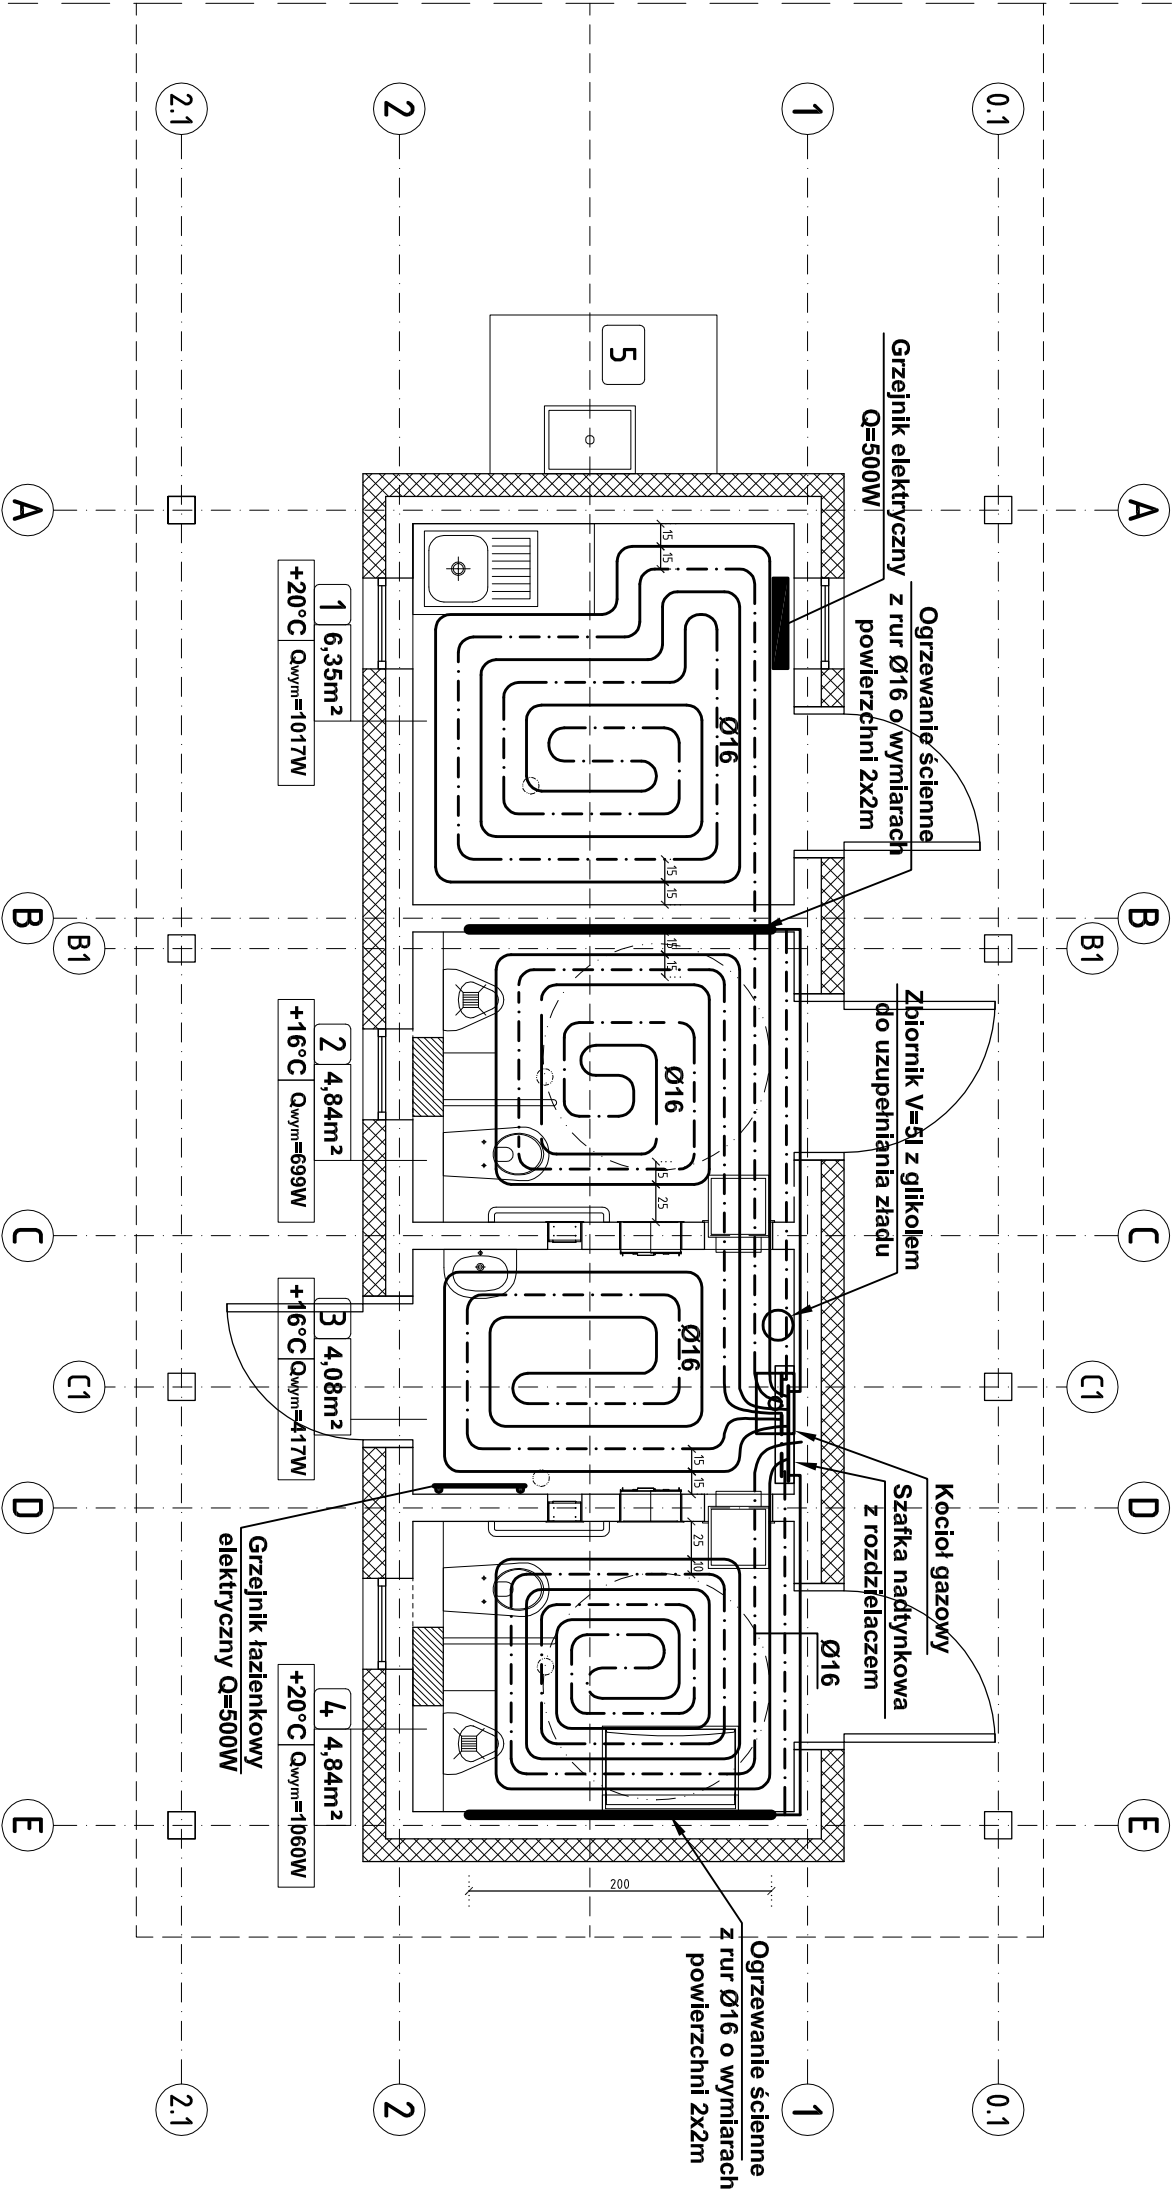

ARRPOT biuro projektowe "ARRPOT"			
biuro projektowe K.Grosiak, K.Potocki Sp.J. ul. Krzeszowska 68, 23-400 Bitgoraj			
tel./fax. 084 686 45 92; e-mail: arpot.sekretariat@gmail.com			
Inwestor	Gmina Miejska Przeworsk		
Lokalizacja inwestycji	ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk		
TEMAT	BUDOWA I PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO PRZY UL. KĄTY W PRZEWORSKU		
Treść rysunku	RZUT PRZYZIEMI INSTALACJI C.O.		
Nr zlecenia	Skala rys.	Bransza	Stadium
56/2013	1:50	Sanitarna	PB
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Wyścześnie	Imię, Nazwisko, Nr uprawnień	Podpis	
Projektowała	mgr inż. Kazimiera Grosiak		
Bransza Sanitarna	LUB/296/P005/12		
Sprawdził	mgr inż. Radosław Zakleka		
Bransza Sanitarna	LUB/310/P005/12		
Data opracowania	11/2013	Nr rys.	S-6